





## Sețiunea A - A sc. 1:50

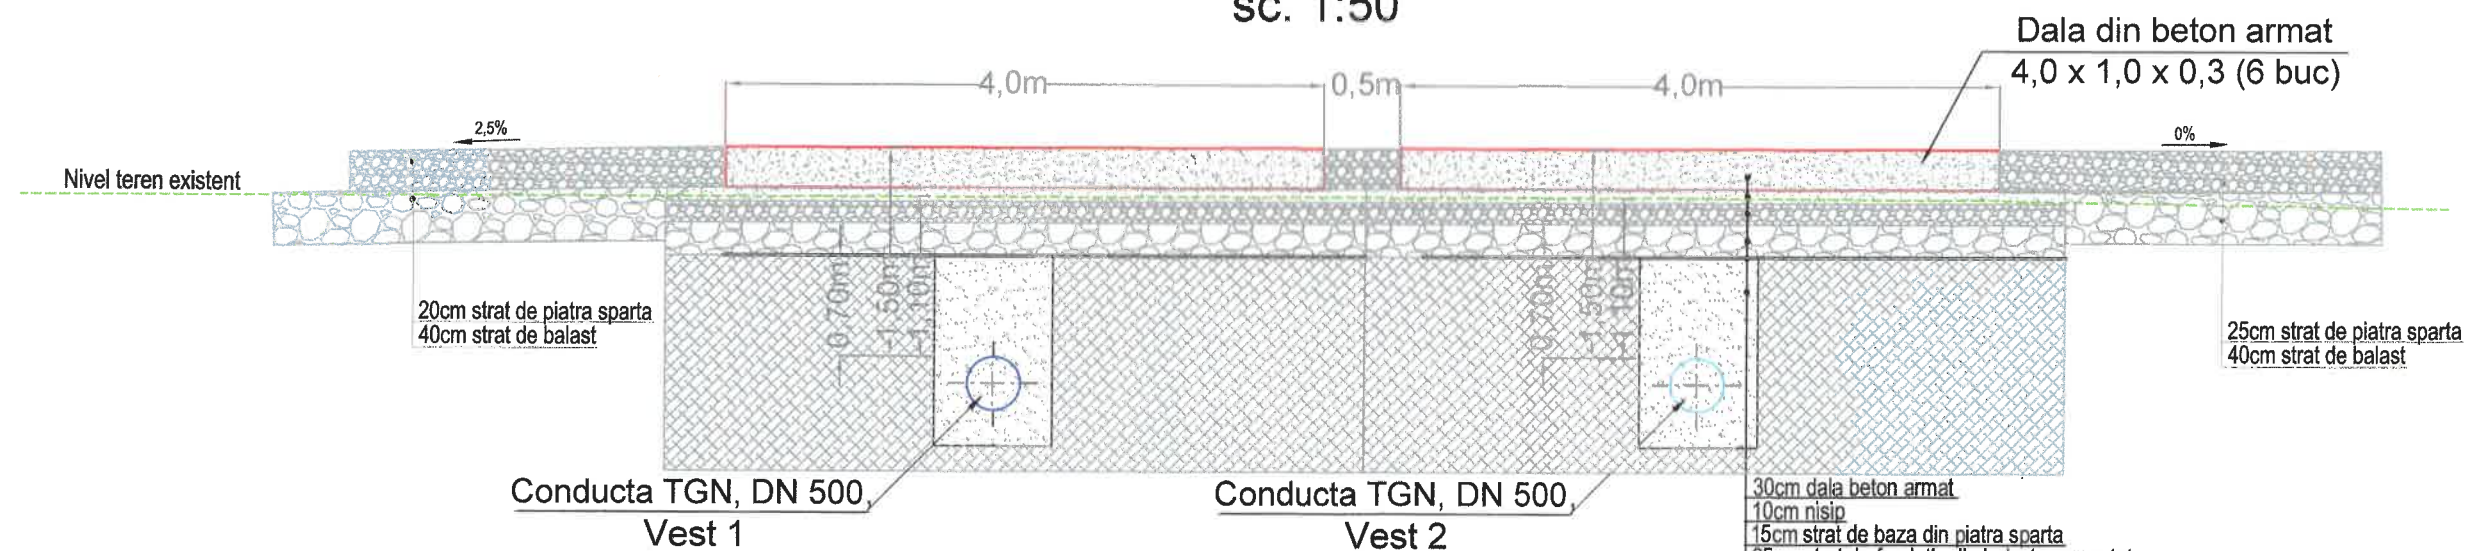

## Sețiunea B - B sc. 1:50

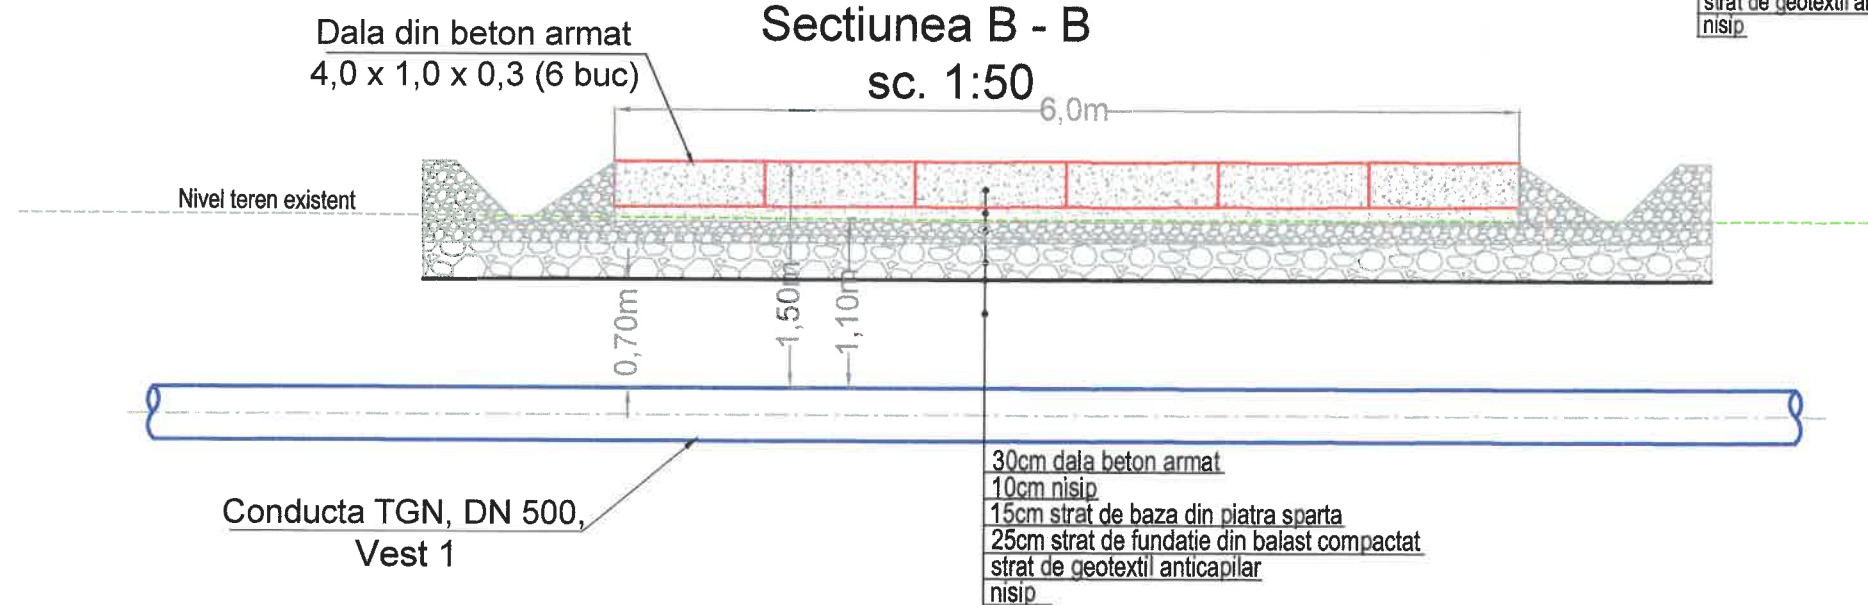

## Sețiunea C - C sc. 1:50

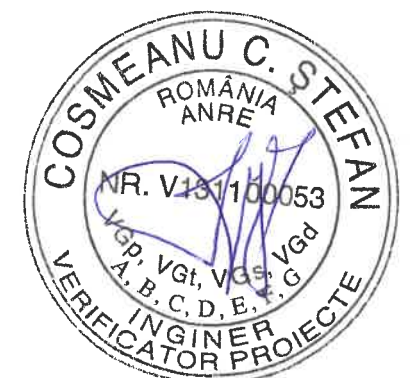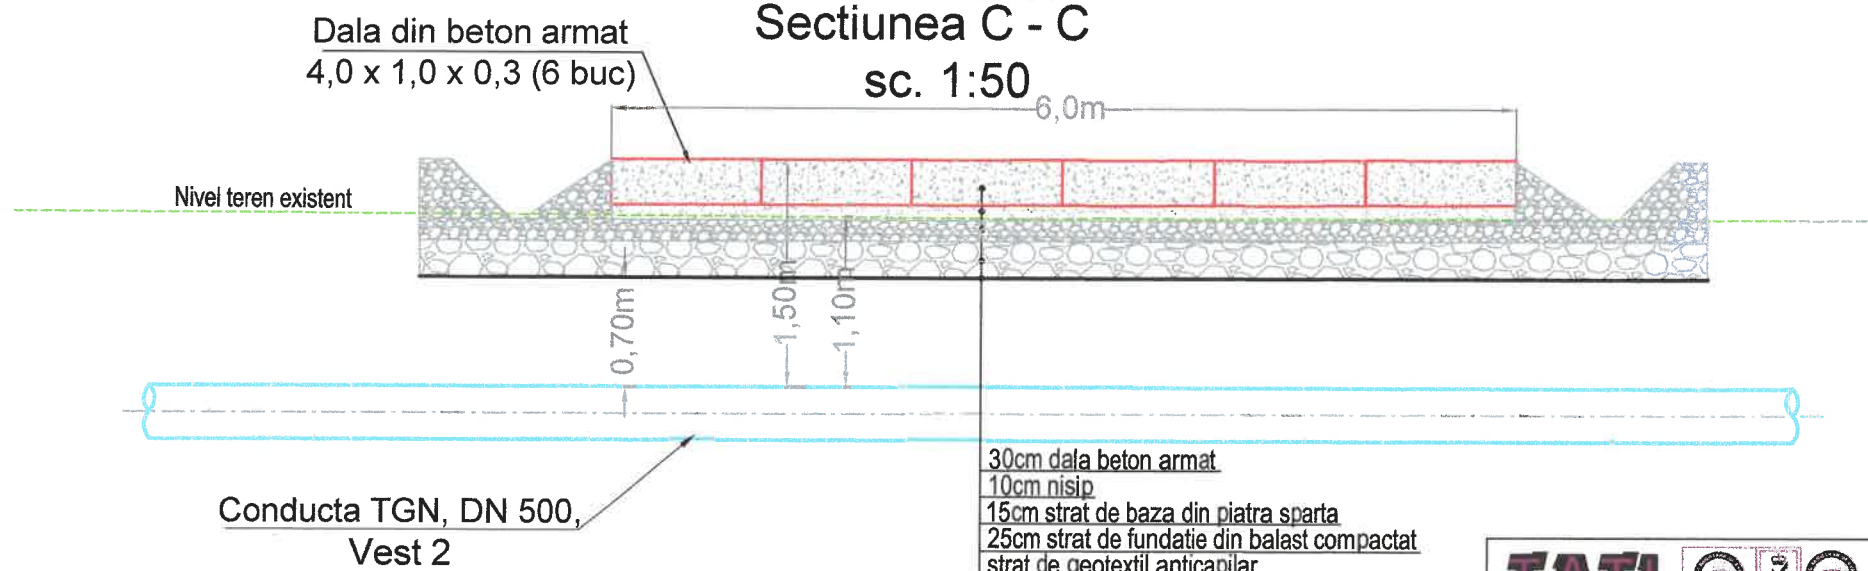

### NOTA:

- Se va respecta distanta de minim 1,50 m intre cota superioara a partii carosabile si generatoarea superioara a conductei de transport gaze naturale.
- Cilindrarea mecanica se va face doar cu cilindrul static. Nu se va utiliza cilindrul vibrator.

<b>TATI</b> SC TRANS AR TRUST INSTALATII SA		
J02 / 874 / 2012	C.I.F. RO 30519523	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA
Proiectat	D. Rusu	
Desenat	D. Vasiescu	
Verificat	D. Rusu	
Aprobat	R. Rusu	

OPERATOR S.N.T.: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS  
DENUMIRE PROIECT:  
PROTEJARE CONDUCTE DE TRANSPORT GAZE NATURALE, EXISTENTE DN 500 CRACIUNEL - ORASTIE (VEST 1) si DN 500 CRACIUNEL - BACIA (VEST 2) LA INTERSECTIA CU DRUM DE ACCES, LOC. ALBA IULIA, JUD. ALBA

Proiect nr.  
TATI 83  
2024  
Plansa nr.  
TA 83 - 3.0

SCARA:  
1: 50  
DATA:  
2024

SECTIUNE LONGITUDINALA  
SECTIUNE TRANSVERSALA

A3